




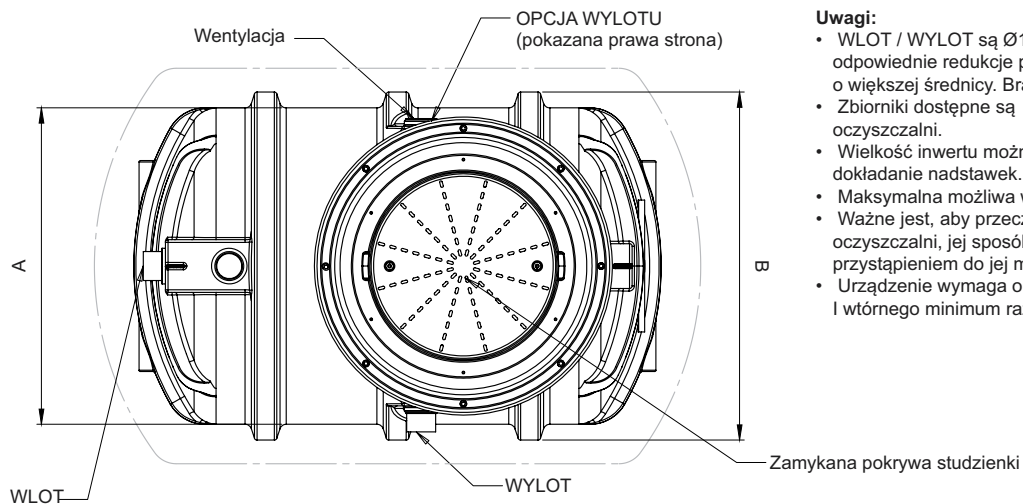


Uwagi:

- WLOT / WYLOT są Ø110 mm. Stosować należy odpowiednie redukcje przy podłączaniu się do instalacji o większej średnicy. Brak w zakresie dostawy.
- Zbiorniki dostępne są z wlotem z lewej lub z prawej strony oczyszczalni.
- Wielkość inwertu można regulować przez przycinanie lub dokładanie nadstawek.
- Maksymalna możliwa wysokość inwertu od 1500 mm.
- Ważne jest, aby przeczytać i zrozumieć działanie oczyszczalni, jej sposób instalacji i obsługi przed przystąpieniem do jej montażu.
- Urządzenie wymaga odmulania osadnika wstępnego i wtórnego minimum raz na rok.

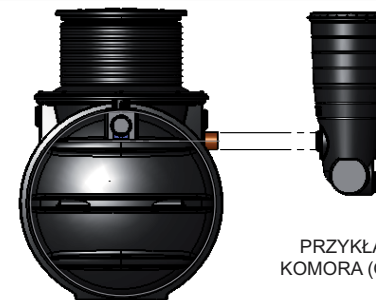

Więcej: skontaktuj się z Działem Sprzedaży.

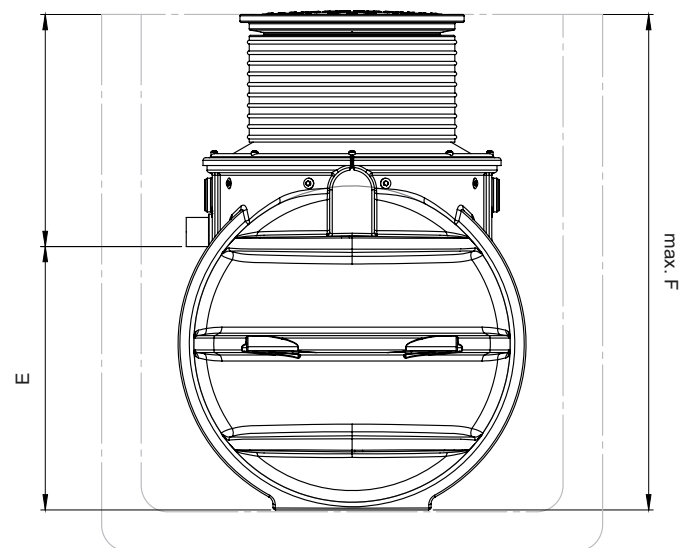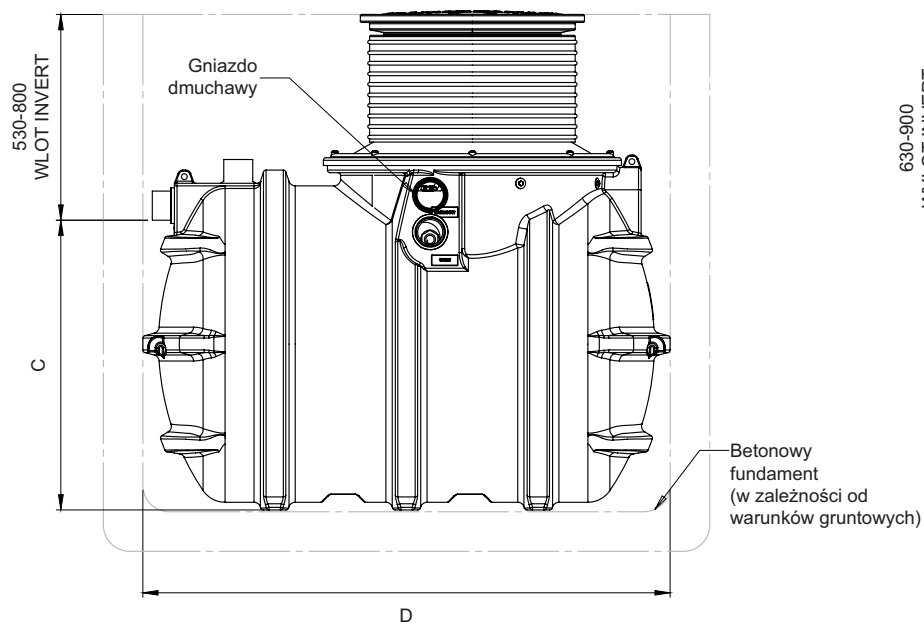

	A	B	C	D	E	F
BioPura 4	Ø1200	Ø1320	1080	2000	980	1580-1880
BioPura 6	Ø1420	Ø1540	1300	2460	1190	1790-2090

Rysunek: DS1195

Kingspan
Environmental